

MOSAICO

PEBBLES

PRESENTACIONES




Blanco - 30,5 cm x 30,5 cm



Verde - 30,5 cm x 30,5 cm

AMBIENTACIONES

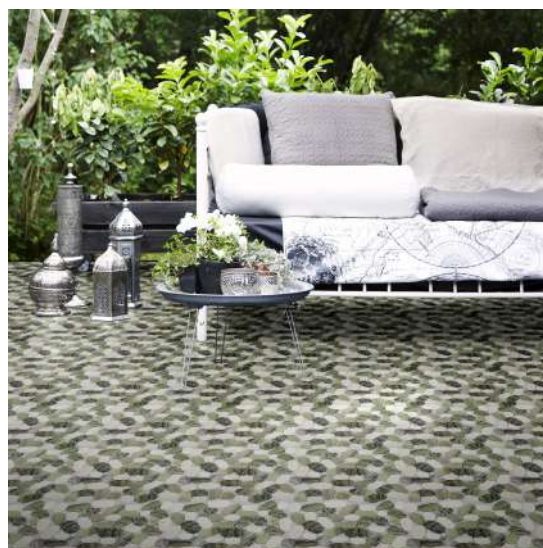

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los mosaicos PEBBLES se destacan por su compromiso con la sostenibilidad, empleando materiales reciclados y procesos de producción respetuosos con el medio ambiente. Este enfoque sostenible no solo contribuye al cuidado del planeta, sino que también realza la belleza natural de las piedras, dando vida a mosaicos únicos que combinan la creatividad humana con la perfección de la naturaleza.

Ideales para uso en pared, estos productos son sinónimo de durabilidad y estilo. Con una diversidad de colores, patrones y texturas, cada instalación se convierte en una pieza exclusiva que transforma los espacios y les añade carácter y sofisticación.

COMPOSICIÓN:
80% Carbonato de calcio, 20% Silicato.

No.	ARTÍCULO DE INSPECCIÓN		BASE DE INSPECCIÓN	UNIDAD	REQUISITOS ESTÁNDAR	INSPECCIÓN RESULTADO	EVALUACIÓN ÚNICA
					JC/T2121--2012		
1	Tamaño y diferencia	Longitud del grano de piedra, ancho y espesor	JC/T2121--2012 Mosaico de piedra natural terrazo	Pieza	Desviación: ±0,5 mm (número de muestras no calificadas ≤3)	3	Aprobada
		Línea		Malla	Desviación: ±1.0mm (número de muestras no calificadas ≤1)	0	
		Tamaño de la malla		Malla	Desviación: ±1.0mm (número de muestras no calificadas ≤1)	0	
2	Calidad de apariencia	Defecto de apariencia		% Porcentaje	El frente del grano de piedra del mosaico no deberá tener defectos que afectan el efecto decorativo. (El número de piedras no calificadas ≤5%)	2.67	Aprobada
		Diferencia de color		Malla	Mosaico de piedra del mismo color por dentro y por dentro. La diferencia de color es básicamente la misma.	0	
3	Adhesión del respaldo			Malla	Después de la prueba de unión entre el mosaico de piedra y el soporte, No se caerán partículas de piedra.	0	Aprobada
4	Área de cuadrícula			Malla	Cuando se utiliza una red como respaldo, el área de la malla será del 50% al 70% del área mínima del fondo de piedra.	0	Aprobada
No.	ARTÍCULO DE INSPECCIÓN		BASE DE INSPECCIÓN	UNIDAD	REQUISITOS ESTÁNDAR	INSPECCIÓN RESULTADO	EVALUACIÓN ÚNICA
					GB 6566--2010 Materiales de decoración		
5	Radioactividad		GB 6566--2010 Radiactividad de los materiales de construcción Límite de nucleidos.		Clase A: $I_{ra} \leq 1,0$ e $I_{ly} \leq 1,3$ Clase B: no satisfecho con la Clase A, satisfaciendo $I_{ra} \leq 1.3$ e $I_{ly} \leq 1.9$ Clase C: no satisfecho con la Clase A、B, satisfactoriamente $I_{ly} < 2.8$	$I_{ra} \leq 0.1$ $I_{ly} \leq 0.1$	Clase A